

日照磐岳环保科技有限公司

暂存库火灾

演练记录

日照磐岳环保科技有限公司

二零二一年十一月



2021 年 11 月 4 日下午 16 时，安环部先做演练前的讲解。




演练开始，安环员李玉敢巡查发现暂存库一号库吨桶冒烟，立即用对讲机向暂存库主任王晓明汇报。报告王主任，发现一号库吨桶冒烟请立即处理。



王主任接到汇报后第一时间集合暂存库人员立即到暂存库一号库西门口集合。准备灭火器消防水带。各小组听到指令后，根据平时分工，第一时间携带相关应急器材赶赴暂存库西侧集合，同时检查灭火器、消防水带。



王主任安排管仁会、谢充强利用灭火器给冒烟吨包灭火。

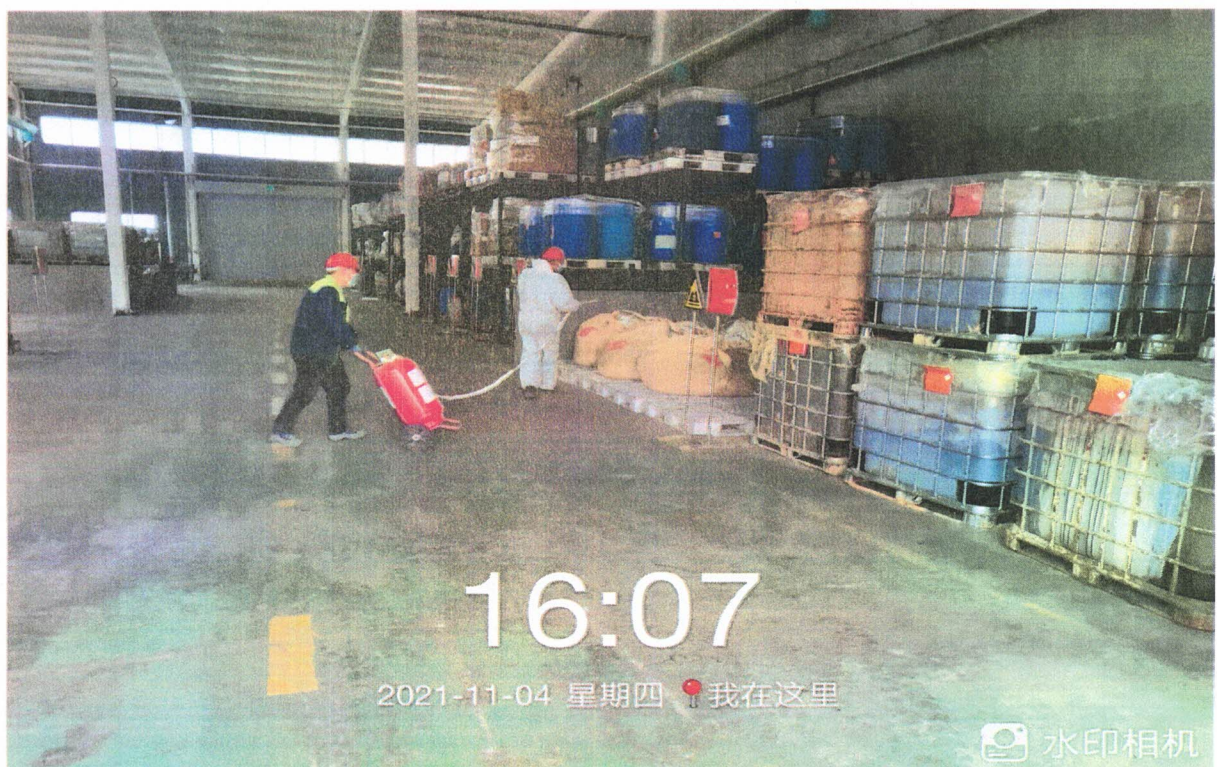

车间内无风，人员站在离出入口较近的西侧，对准冒烟吨包喷射灭火器，两人互相配合，同时做好个人防护。

安排王永健、王书光、刘彦飞、王德区等一起铺设水带。



消防水带铺设到吨桶处后，一人抱持消防水枪，一人缓慢开启消防栓。确保水压逐步上升。

经过灭火器组跟消防水带组的努力扑救下，吨包冒烟着火被扑灭。消防水流到车间下水道内。

王主任安排管仁会、谢充强利用沙土填堵污水。

王主任安排化验员对车间地沟水进行取样化验。

化验室对废水进行取样化验，化验结果出来后汇报公司领导如何处理。

经取样后，公司领导安排人员打开阀门井，经事故水排到事故水池。并商讨事故水处置方案。

最后，对演练进行点评总结

总结肯定了员工的应急处置能力，但也暴露出，使用消防器材不够熟练，消防水带接口不牢固，水带铺设缓慢不严肃等，下一步车间需要继续加强消防设施的使用方面培训。

演练总结

为了使公司全体员工了解消防基础知识，提高安全防范意识，增强自我保护能力，掌握对突发事件的应急处理能力。2021 年 11 月 4 日，日照磐岳环保科技有限公司组织了一次暂存库火灾演练。

本次演练由暂存库王晓明担任现场指挥，负责消防演练的组织与指挥。演练工作组分为：灭火器组，消防水带组，化验组，急救组。

当天下午 16 点，车间组织在篮球场集合。演练前先由安环部做演练前的培训讲解。演练按照预定的，有序、紧张地进行。最后，刘永富对此次现场处置演练做了总评，对于演练结果给了充分的肯定，表扬了员工们听从指挥、行动迅速，要求大家要进一步提高应急事故和救援能力。

一、取得的成绩

员工的安全意识有所提高，对消防设施的使用及演练有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高，大部分救援小组成员人能有效参与演练。对今后应对突发事件能力有一定的提高。

培训及演练过程中，员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了现场处置演练的目的。

二、不足之处

总结肯定了员工的应急处置能力，但也暴露出，使用消防器材不

够熟练，消防栓打开保温等缓慢，水带接口不牢固等问题，下一步车间需要继续加强消防设施的使用方面培训。

同时指出，车间员工在应急时，自身劳保用品佩戴不够严谨，真有火灾时首先要确保自身安全，把防毒口罩佩戴好。（由于疫情原因，全员佩戴的防疫口罩）

日照磐岳环保科技有限公司

暂存库消防演练

演练方案

二〇二一年十一月



火灾演练

一、火灾汇报

安环部巡查发现暂存库火灾后及时用对讲机向暂存库主任汇报（汇报情况着火物料）。

暂存库主任根据火灾大小决定是向公司领导汇报或是否火灾报警。

二、火灾扑救

暂存库主任接到火灾报告后，第一时间安排人员用灭火器灭火，同时组织人员赶赴现场，安排两个铺设消防水带，开消防栓等。并安排人员进行警戒。

同时把污水值班人员联系上，一起处置火灾情况。化验室人员现场帮忙。

三、事故水环保处置

火灾扑救完第一时间对事故消防水进行堵漏，收集，并安排化验室取样化验，根据水质制定处置方案，

四、人员抢救

公司后勤人员接到公司领导安排后及时赶赴现场，根据现场情况将应急器材搬到现场，抢救伤员，严重者立即送医院等。

五、演练人员分工

现场指挥：王晓明、陈辛卫

灭火器组：管仁会、谢充强

消防水带组：刘彦飞、王书光

化验室：唐西举、薛连喜

安环部：刘永富、李玉敢

警戒组：张朋坤、王永健、王德区（轮着演练人员）

应急预案演练记录

应预演 02

预案名称	暂存库消防演练			演练地点	暂存库一号库
组织部门	安环部	总指挥	刘永富	演练时间	2021.11.4
参加部门和单位	暂存库员工、安环部、物化、化验室				
演练类别	☒ 实际演练 ☐ 桌面演练 ☐ 提问讨论式演练 ☐ 全部预案 ☒ 部分预案			实际演练部分： 应急救援器材的使用	
存在问题	个别演练不够到位，演练不够真实				
改进措施	加强应急演练方面的学习，多组织几次实战演练。在实践中提升应急处置能力。				
预案适宜性充分性评审	适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☐ 职责明确，操作熟练 ☒ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练			
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☒ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位			
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务			
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练			
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 消防部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 医疗救援部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 周边政府撤离配合： ☐ 按要求配合 ☐ 不配合			
总结	通过演练，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，积累了处理紧急事故的实战经验				

记录人： 李玉敢

时间： 2021.11.4

日照磐岳环保科技有限公司应急演练签到表

演练时间		2021.11.4			
序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	李玉敏	安环	16		
2	薛建喜	化验室	17		
3	唐西军	化验室	18		
4	张文明	管制室	19		
5	陈子卫	管制室	20		
6	张明坤	工务部	21		
7	张仁会	管制室	22		
8	张仁会	污水	23		
9	王敏	管制室	24		
10	谢亮强	管制室	25		
11	王尔建	管制室	26		
12	王德兴	管制室	27		
13	王书光	管制室	28		
14			29		
15			30		

演练内容:

新存库三河防漫沟